


Согласовано:		
Име. N подл.	Подпись и дата	Взам име N

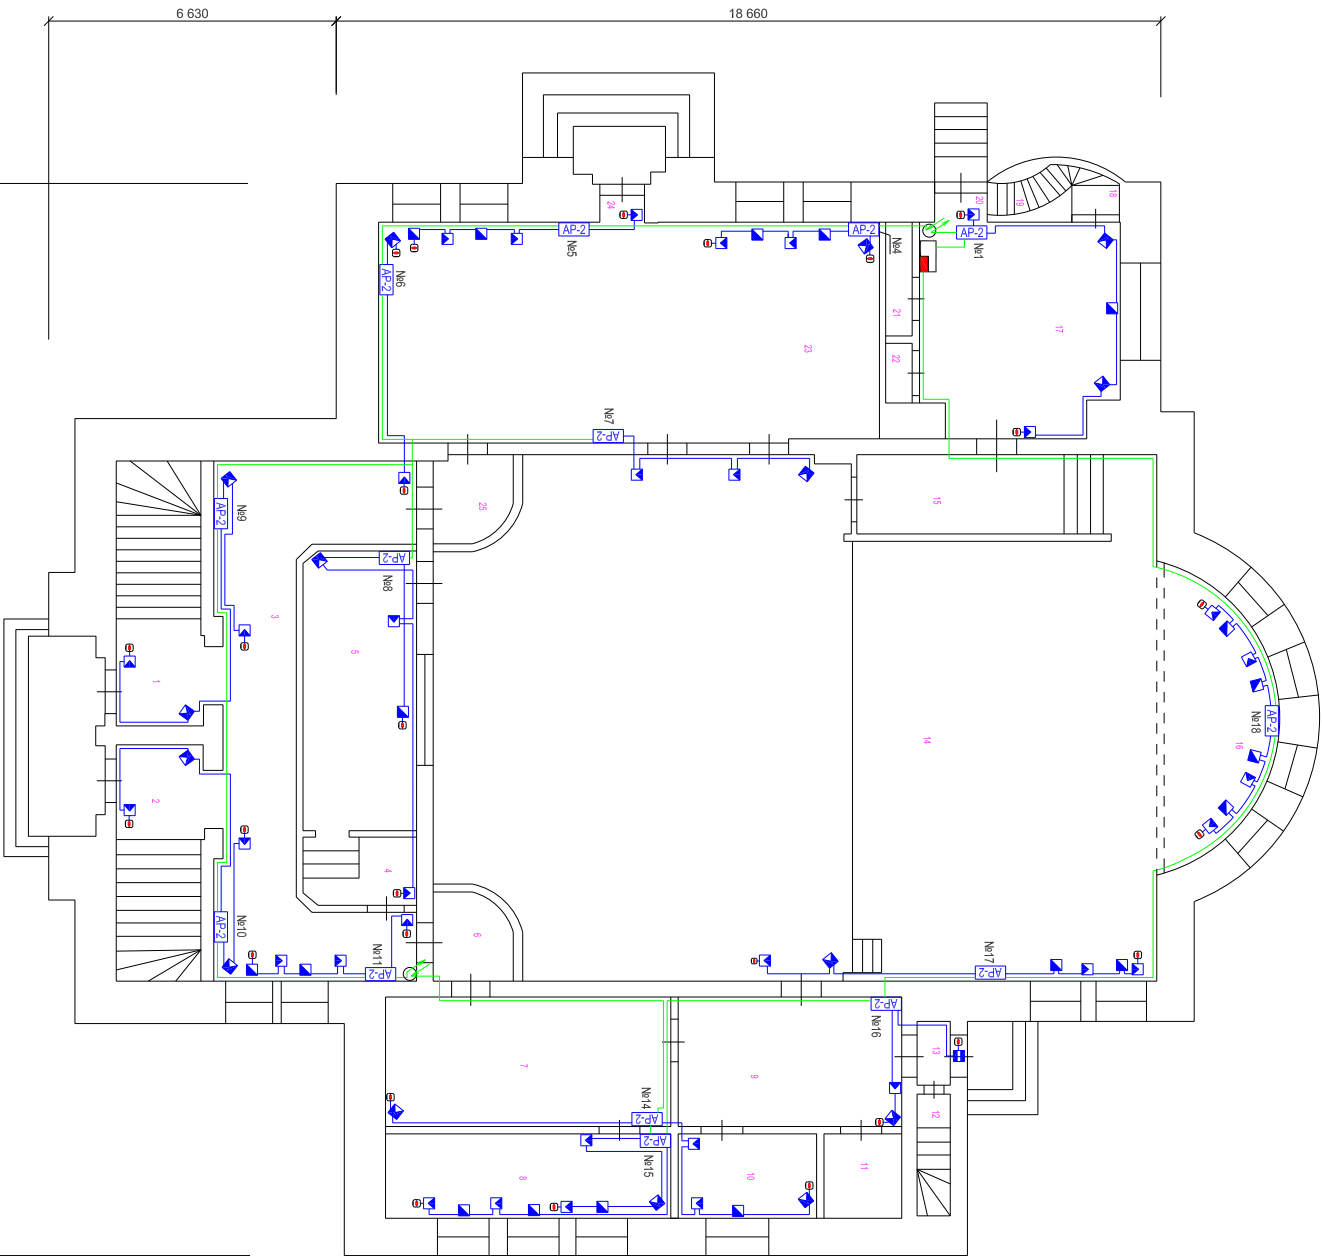

Номер помеще- ния	Наименование	Площадь, м ²	Кат. ^а помеще- ния
1	Лестничная клетка	10,9	
2	Лестничная клетка	10,8	
3	Коридор	34,3	
4	Коридор	4,4	
5	Коридор	16,7	
6	Коридор	18,3	
7	Кладовая	12,3	
8	Музыкальная комната	5,5	
9	Коридор	15,0	
10	Сан. узел	3,2	
11	Лестничная клетка	2,2	
12	Тамбур	1,1	
13	Зал	156,5	
14	Коридор	11,5	
15	Помещение для релаксита	18,2	
16	Кабинет	14,9	
17	Кладовая	0,7	
18	Лестничная клетка	1,4	
19	Тамбур	0,7	
20	Шкаф	1,8	
21	Шкаф	0,8	
22	Шкаф	55,6	
23	Фойе	0,7	
24	Тамбур	3,8	
25	Коридор		

1. Условные обозначения смонтировать на листе 1,2
2. Штробы охранной сигнализации и линия ДППС выполнены КЛКВн-ФР/LS 2x2x0,5.
3. Проводку выполнить открыто. Маскировку предусмотреть по месту.
4. Проводы кабельных трасс через стены, участки трасс между этажами проложить в пиллах из стальных труб.
5. Прокладку кабельных трасс усилить по месту.
6. Варианты установки кассетителей "Стено-3" см. на листе 5.
7. Блоки питания установить на посту охраны по месту.

51-10-0С			
ДОМ КУЛЬТУРЫ			
Имя	Колуч	Лист	Дат
Провед.	Рябенев	07.10	по адресу: Ленинградская обл., Привольский район, пос. Мельниково ул. Калинина, д.2
Разраб.	Антонов	07.10	
Н.контр.	Рябенев	07.10	План расположения сети охранной сигнализации, 1 этаж
		Страна	Лист
		РР	5
		ООО "ПроектМонтаж" Санкт-Петербург	